

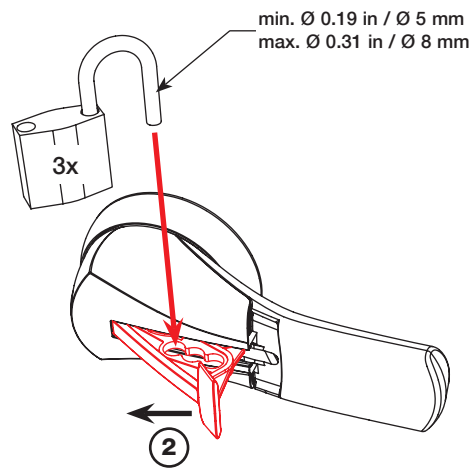
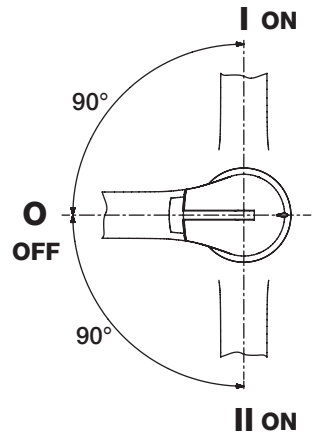



Padlocking the handle
Cadenassage de la poignée
Bloqueable para candados

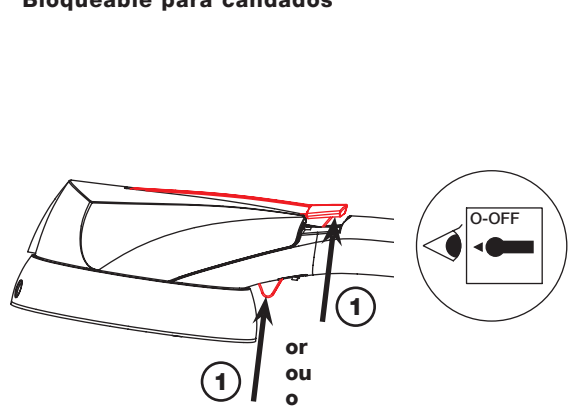

IF NECESSARY
SI NECESSAIRE
SI NECESARIO

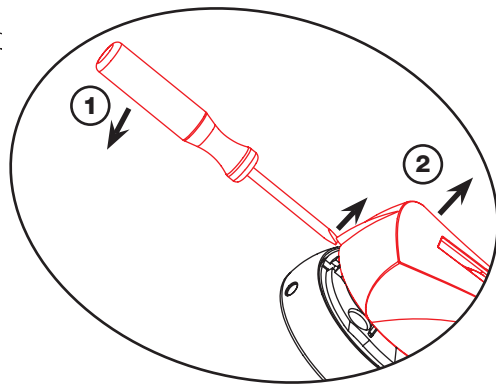

Defeating the interlock in ON position
Déverrouillage de porte en position I et II
Desenganche del cerrojo en posicion I y II



⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before servicing.
- Be sure enclosure is closed securely before operating device.
- Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE




- Couper l'alimentation avant intervention.
- S'assurer de la fermeture du coffret avant manoeuvre de l'appareil.
- Les essais des équipements sous tensions ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

si ces précautions ne sont pas respectées cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA

- Desenergice el equipo antes de una intervención.
- Asegurarse del cierre de la caja antes de manipular el equipo.
- Solamente el personal especializado debera probar los equipos sobre tension.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

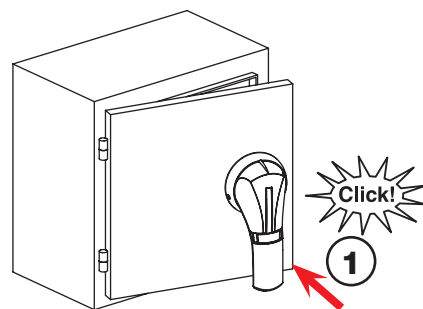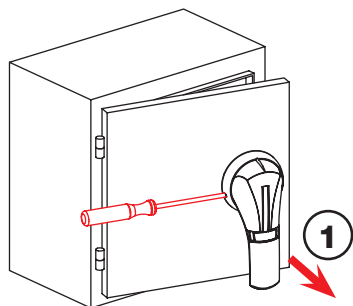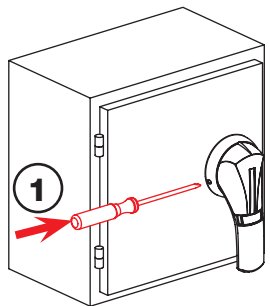

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.


Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves

TENSION PELIGROSA


- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado debera instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

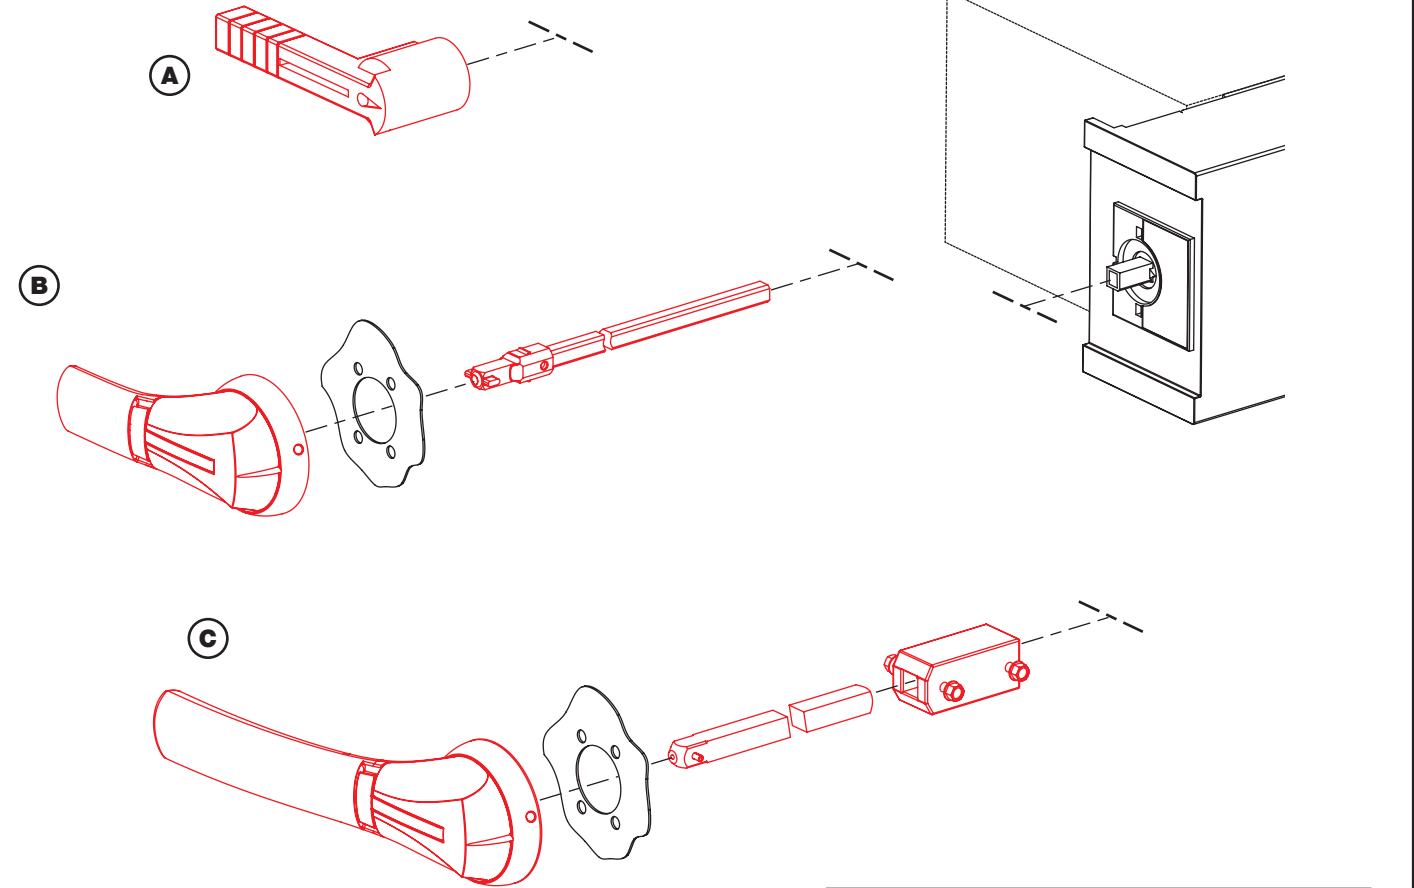


- A** Direct operation - B3 type
Commande directe - Type B3
Mando directo - Tipo B3
- B** External operation - S2 type
Commande extérieure - Type S2
Mando exterior - Tipo S2
- C** External operation - S3 type
Commande extérieure - Type S3
Mando exterior - Tipo S3

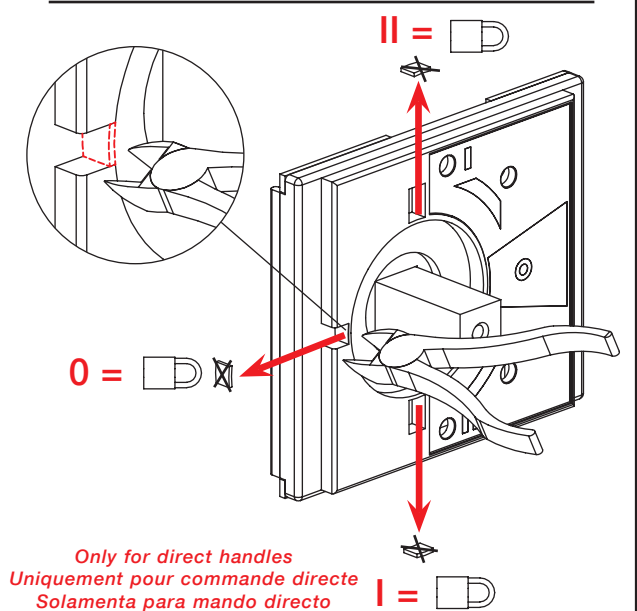

Only for direct handles
Uniquement pour commande directe
Solamente para mando directo



A Direct operation - B3 type
Commande directe - Type B3
Mando directo - Tipo B3

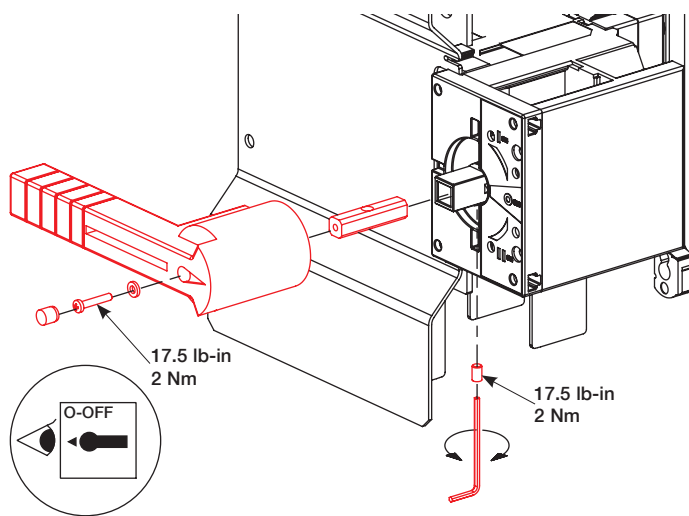



SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES

USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON

HANDLES
POIGNEES
MANDOS



415020 ..
 415030 .. / 415030 --
 415040 .. / 415040 --
 .. = 12 / 22 / 26 / 42
 -- = 11 / 21 / 41

41994012

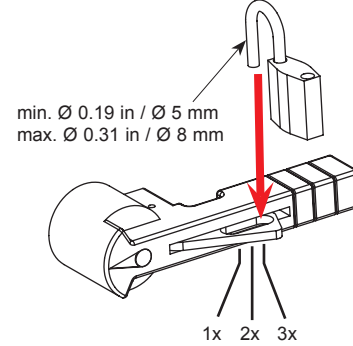
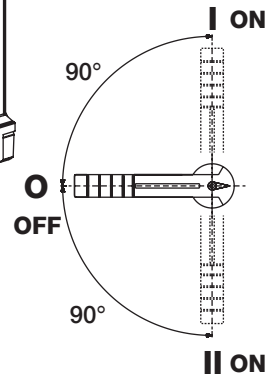


B External operation - S2 type
Commande extérieure - Type S2
Mando exterior - Tipo S2

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

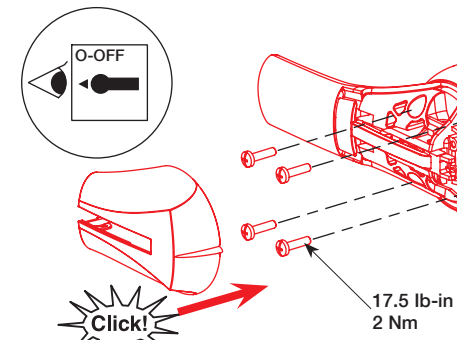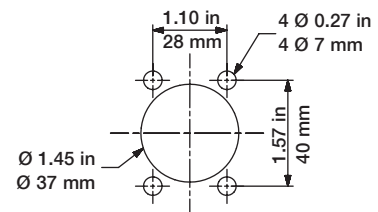

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

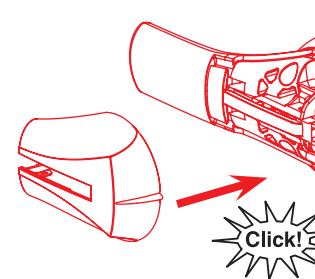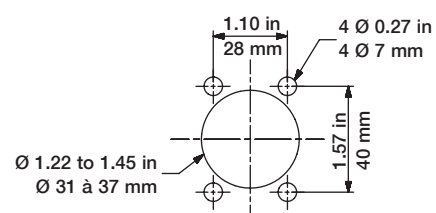

SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES

USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON

HANDLES
POIGNEES
MANDOS


415020 ..
 415030 .. / 415030 --
 415040 .. / 415040 --
 .. = 12 / 22
 -- = 11 / 21

142X2113
 142X2813
 (X = D,E,F or / ou / o G)

14001020 : L max. = 7.87 in / 200 mm
 14001032 : L max. = 12.59 in / 320 mm
 14001040 : L max. = 15.74 in / 400 mm

17.5 lb-in
 2 Nm
 Pozidriv n°2






17.5 lb-in
 2 Nm

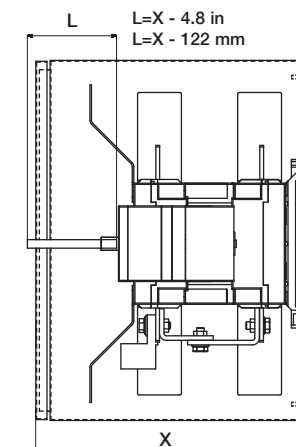




C External operation - S3 type
Commande extérieure - Type S3
Mando exterior - Tipo S3

ORDER :
 ① ② ③ ④ ⑤

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

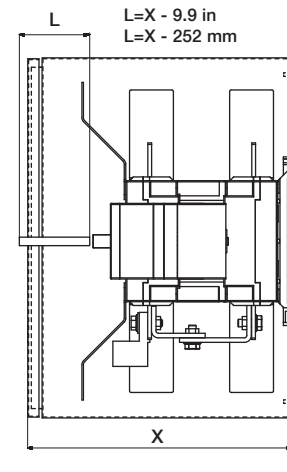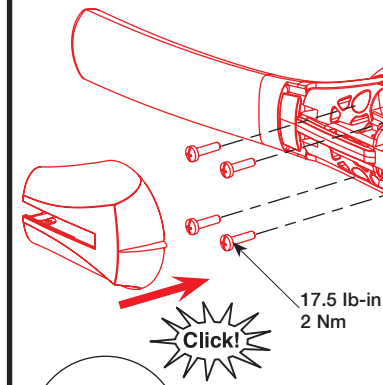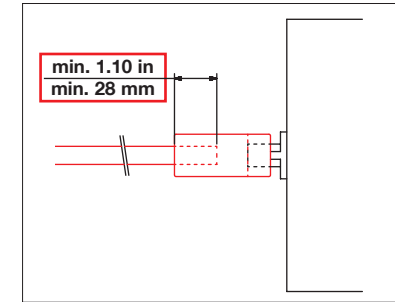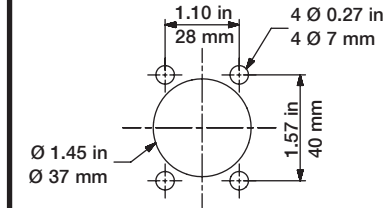

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

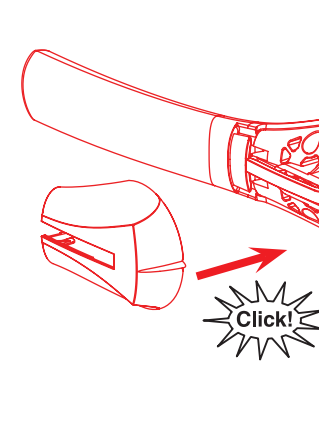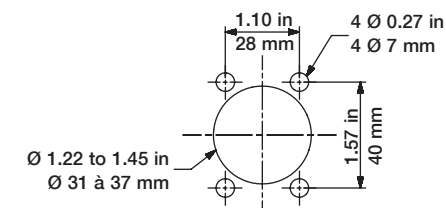

SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES

USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON

HANDLES
POIGNEES
MANDOS

415020 ..
 415030 .. / 415030 --
 415040 .. / 415040 --
 .. = 26 / 42
 -- = 41 / 60

143X3113 143X3A13
 143X3813
 (X = D,E,F,G,L,M)

